

BESKRIVNINGSTEXT

TÄTSKIKTSMATTA SIKABIT® PRO E50-20 SAND P25

FÖR INBYGGDA TÄTSKIKT

YTTERBJÄLKLAG MED TÄTSKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO E50-20 Sand P25.

UTFÖRANDEKRAV


SikaBit® PRO E50-20 Sand P25 monteras enligt Sika Sverige AB:s riktlinjer, metodanvisning, produktdatablad och appliceringsmanual.

Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

Använd Sikas guide "Tätskiktsmatta med överbyggnad".

Kontakta Sika för teknisk rådgivning.

Tätskiktsmatta, helsvetsad

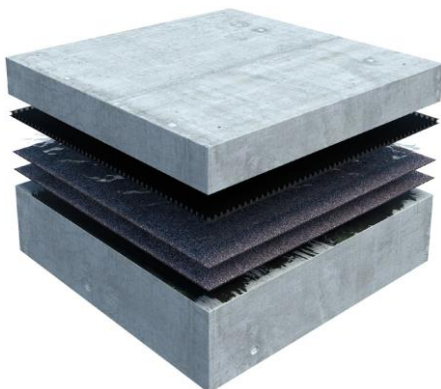

Exempel på uppbyggnad uppifrån:

Överbyggnad

SikaBit® PRO E50-20 Sand P25, helsvetsad

Sika® Igoflex® P-10+ primer

Bärande konstruktion betong

Kontroll av vattentätthet på ytterbjälklag

Täthetskontroll ska

- utföras innan överbyggnad utförs.
- föregås av okulär kontroll som dokumenteras.
- ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60-100 mm vatten i tre dygn. Bjälklaget ska observeras under provtryckningstiden och därefter under minst tre dygn.
- dokumenteras.

Takunderhåll

Tätskiktsmatta på ytterbjälklag: Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.