

BESKRIVNINGSTEXT

TÄTSKIKTSMATTA SIKABIT® PRO E30-20 SAND

FÖR INBYGGDA TÄTSKIKT

YTTERBJÄLKLAG MED TÄTSKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO E30-20 Sand.

UTFÖRANDEKRAV


SikaBit® PRO E30-20 Sand monteras som tvålagstäckning (2-lagssystem) enligt Sika Sverige AB:s riktlinjer, metodanvisning, produktdatablad och appliceringsmanual.

Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

Använd Sikas guide "Tätskiktsmatta med överbyggnad".

Kontakta Sika för teknisk rådgivning.

Undre lag helsvetsat, övre lag helsvetsat

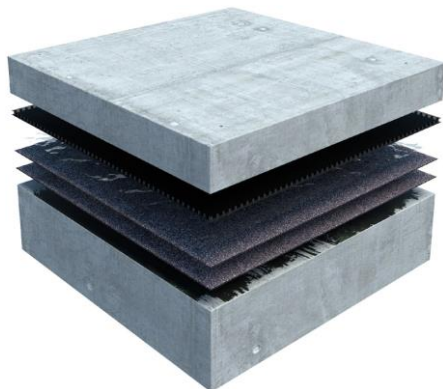

Exempel på uppbyggnad uppifrån:

Överbyggnad

SikaBit® PRO E30-20 Sand, helsvetsad

SikaBit® PRO E30-20 Sand, helsvetsad

Sika® Igoflex® P-10+ primer

Bärande konstruktion betong

Kontroll av vattentätthet på ytterbjälklag

Täthetskontroll ska

- utföras innan överbyggnad utförs.
- föregås av okulär kontroll som dokumenteras.
- ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60-100 mm vatten i tre dygn. Bjälklaget ska observeras under provtryckningstiden och därefter under minst tre dygn.
- dokumenteras.

Takunderhåll

Tätskiktsmatta på ytterbjälklag: Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.